


Токъв кръг		No	47	48	49	50	51
Лампени излаз	гр.	9	-	-	-	-	-
Конт. излаз	гр.	-	2	2	-	-	-
Инст. мощност	W	400	500	500	500	500	1929
сечение			3x1,5	3x4,0	3x4,0	3x2,5	3x1,5
Конуomotor			ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ	КОНТАКТИ	РАДИАТОР	РЕЗЕРВА
							вентилатор
							Pp=1157W Ip=25A

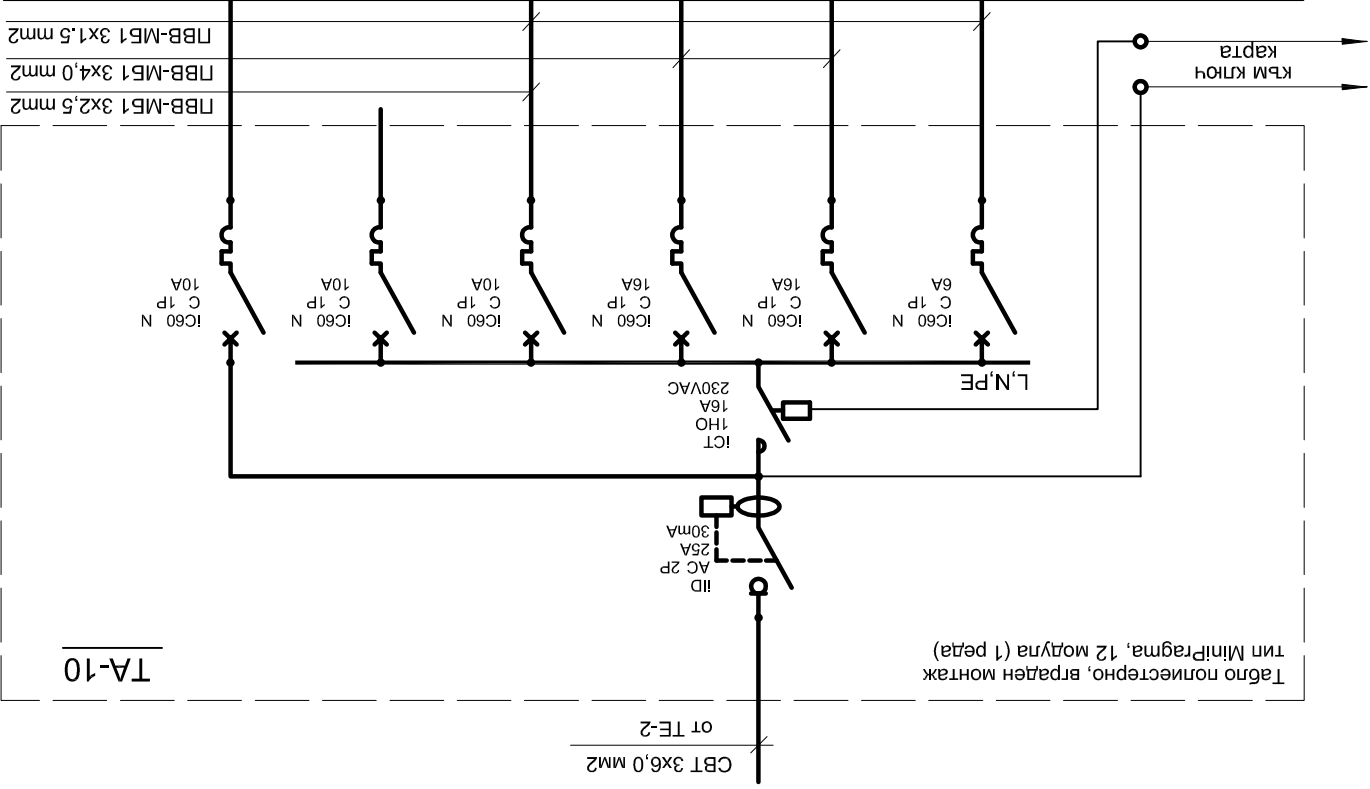

Съгласен съм с проекта:.....
Възложител:

ОБЕКТ:	Център за грижа за младежи в риск в УТН II-спортни дейности публичен достъп, кв.2 по плана на Спортен комплекс "Одих и кълтура"
ЧЕРТЕЖ:	Разчетна схема табло
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
проектант:	инж. И. Бекяров
начертал:	инж. И. Бекяров
Дата:	Пловдив, 2014г.